




Systemy połączeń Interface C ze stykiem śrubowym stanowią w pełni izolowane, rozłączalne podłączenie kablowe rozdzielnic, transformatorów, rezystorów, itp. i są zgodne z międzynarodową normą dla systemów stożków zewnętrznych EN 50180 i EN 50181 oraz DIN 47636

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ (tylko do głowicy serii 480TB, 484TB, 804PB) 800PB-10SA

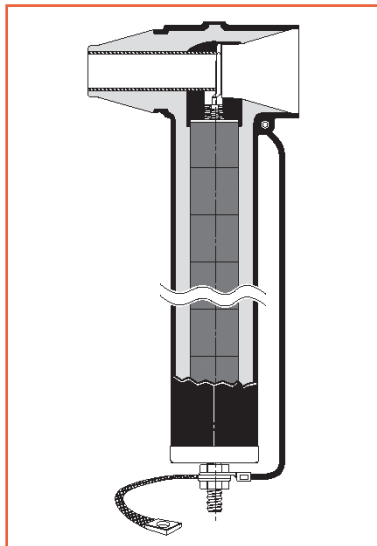


Typ ogranicznika przebieć	Znamionowy prąd wyładowczy I_n (kA)	Napięcie znamionowe U_r (kV)	Maksymalne napięcie trwałej pracy U_c (kV)	Napięcie przy udarze piorunowym @ 5 kA (8/20 μ s) [kV]	Napięcie przy udarze piorunowym @ 10 kA (8/20 μ s) [kV]	Graniczny prąd wyładowczy [kA]
800PB-10SA-15N	10	15	12,0	39,7	43,2	100
800PB-10SA-18N	10	19	14,0	48,0	52,2	100
800PB-10SA-22N	10	22	17,6	57,9	63,0	100
800PB-10SA-24N	10	26	19,2	63,6	69,2	100
800PB-10SA-30N	10	30	24,0	80,1	87,2	100
800PB-10SA-36N	10	36	28,8	95,7	104,2	100
800PB-10SA-45N	10	45	36,0	119,0	129,5	100
800PB-10SA-51N	10	51	40,8	137,1	167,2	100

Przykład:

W celu zamówienia trzech ograniczników przebieć dla sieci o napięciu znamionowym 18/30 kV oraz o znamionowym prądzie wyładowczym 10 kA należy dobrać ogranicznik przebieć o $U_c = 36,0$ kV o oznaczeniu: 3 x 800PB-10SA-45N

GŁOWICA KONEKTOROWA PROSTA (K)450SR

630 A – do 24 kV

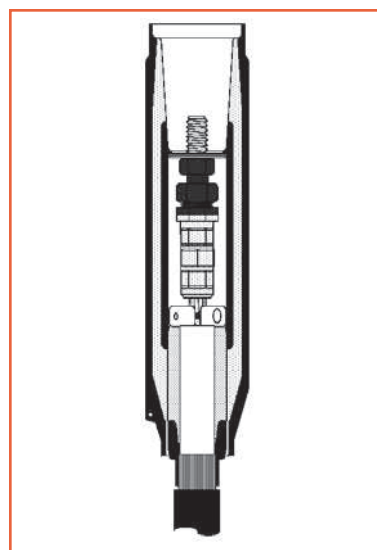

Napięcie znamionowe U_0/U (kV)	Przekrój żyły roboczej (mm ²)	Typ głowicy w zależności od materiału żyły roboczej	
		Miedź	Aluminium
6/10	50	450SR-06-50 CU	450SR-06-50 AL
	70	450SR-06-70 CU	450SR-06-70 AL
	95	450SR-06-95 CU	450SR-06-95 AL
	120	450SR-08-120 CU	450SR-08-120 AL
	150	450SR-08-150 CU	450SR-08-150 AL
	185	450SR-10-185 CU	450SR-10-185 AL
	240	450SR-10-240 CU	450SR-10-240 AL
	300	450SR-12-300 CU	450SR-12-300 AL
12/20	25	K450SR-06-25 CU	-
	35	K450SR-06-35 CU	K450SR-06-35 AL
	50	K450SR-08-50 CU	K450SR-08-50 AL
	70	K450SR-08-70 CU	K450SR-08-70 AL
	95	K450SR-10-95 CU	K450SR-10-95 AL
	120	K450SR-10-120 CU	K450SR-10-120 AL
	150	K450SR-10-150 CU	K450SR-10-150 AL
	185	K450SR-12-185 CU	K450SR-12-185 AL
	240	K450SR-14-240 CU	K450SR-14-240 AL
	300	K450SR-14-300 CU	K450SR-14-300 AL

Przykład:

Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z miedzianą wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 50 mm², którego średnica izolacji żyły roboczej wynosi 20,4 mm, należy dobrać głowicę konektorową prostą o oznaczeniu 3x K450SR-08-50 Cu