

LOAD BREAK SWITCH

IS 533753 - E
Instruction sheet

KIT CHANGEOVER SWITCH M 16 - M 20 - M 25 - M 32 - M 40 - M CD63
KIT CHANGEOVER SWITCH / SWITCH 6/8 M 63 - M 80 - M CD100


Kit for CHANGEOVER SWITCH I - I-II - II

22996009




IS 533743
22941009


22003006
22003008
22003009



IS 533743
22943009





IS 533749
22990001
22990011




IS 533748
22001006 / 22001008
22001009
22005009
22009009



22696009
22096009




22003000 / 22003001
22003002 / 22003003
22003004 / 22003005



IS 533748

22001000 / 22001001
22001002 / 22001003
22001004 / 22001005
22005005
22009005






IS 533749



22990001
22990011

22941005

IS 533743

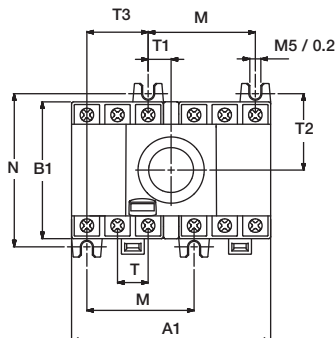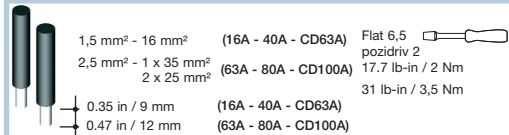


add. Pole Aux. Cont.




Total with = A1 + x A2 + y A3

if x = 0 y = 4 max
if x = 1 y = 3 max
if x = 2 y = 2 max

★ Possible assembly with two screws
Montage avec 2 vis possible

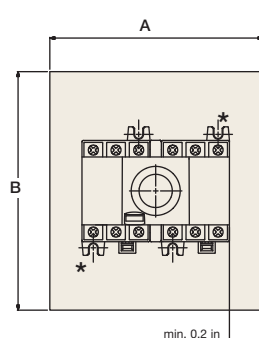

L = X - 2.06 in / L = X - 52,5 mm

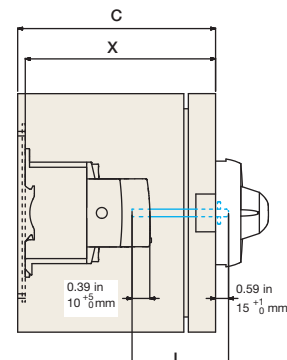


CHANGEOVER SWITCH I-O-II	A		A1		A2		A3		B		AD		B1		C		H		H1		N		M		T		T1		T2		T3	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
M 16 to M 40 / M CD63	5.51	140	3.83	97,5	0.59	15	0.34	8,8	5.78	147	1.90	48,5	2.67	68	4.33	110	3.30	84	3.74	95	2.95	75	2.06	52,5	0.59	15	0.44	11,25	1.47	37,5	1.18	30
M 63 / M 80 / M CD100	6.69	170	4.13	105	0.68	17,5	0.34	8,8	7.83	199	1.90	48,5	3	76	4.33	110	3.30	84	3.74	95	3.35	85	2.06	52,5	0.68	17,5	0.34	8,75	1.67	42,5	1.38	35

Dual dimensions in/mm
Double dimensions in/mm
Doble dimensiones in/mm



⚠ DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE . This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. **Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**
TENSION DANGEREUSE. L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée. Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension. **Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**
TENSION PELIGROSA. Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo. **El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

Mounting kit for CHANGEOVER SWITCH I - I+II - II M 16 to M 40 - M CD63

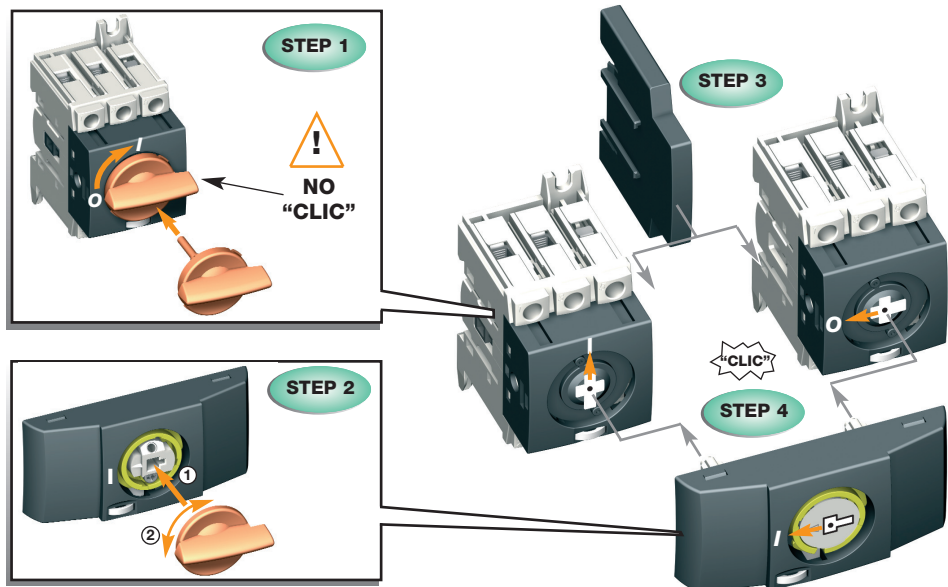

Mounting switch for CHANGEOVER SWITCH I - I+II - II M 63 - M 80 - M CD100

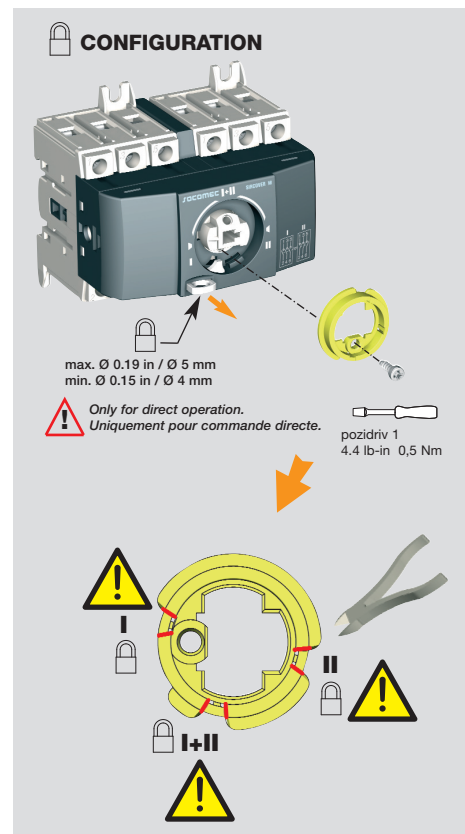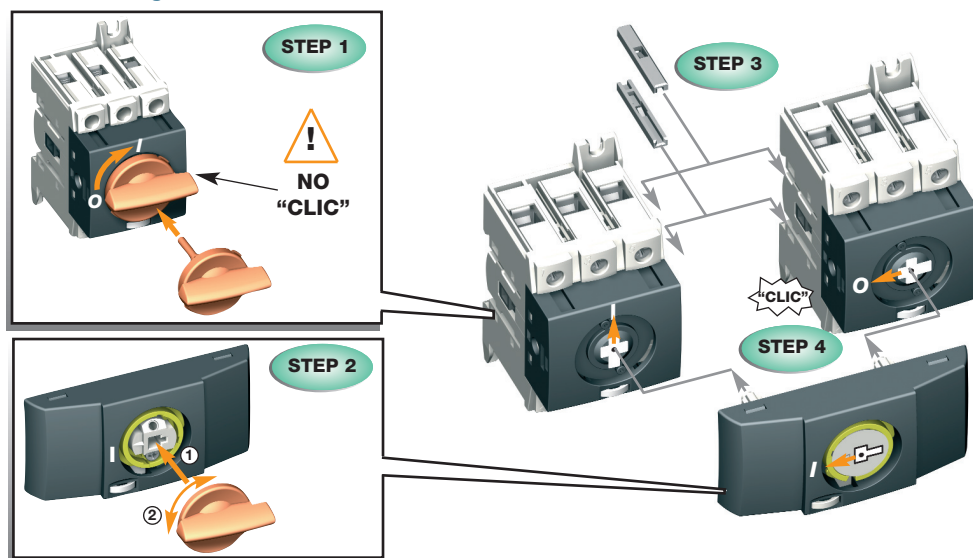

DIRECT OPERATION

FRONT EXTERNAL OPERATION

