


## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

### MASZTY - IGLICE - PRZEWÓD W IZOLACJI WYSOKONAPIĘCIOWEJ MASZTY PRZYKRĘCANE DO PODKONSTRUKCJI prętowe

**H196064**

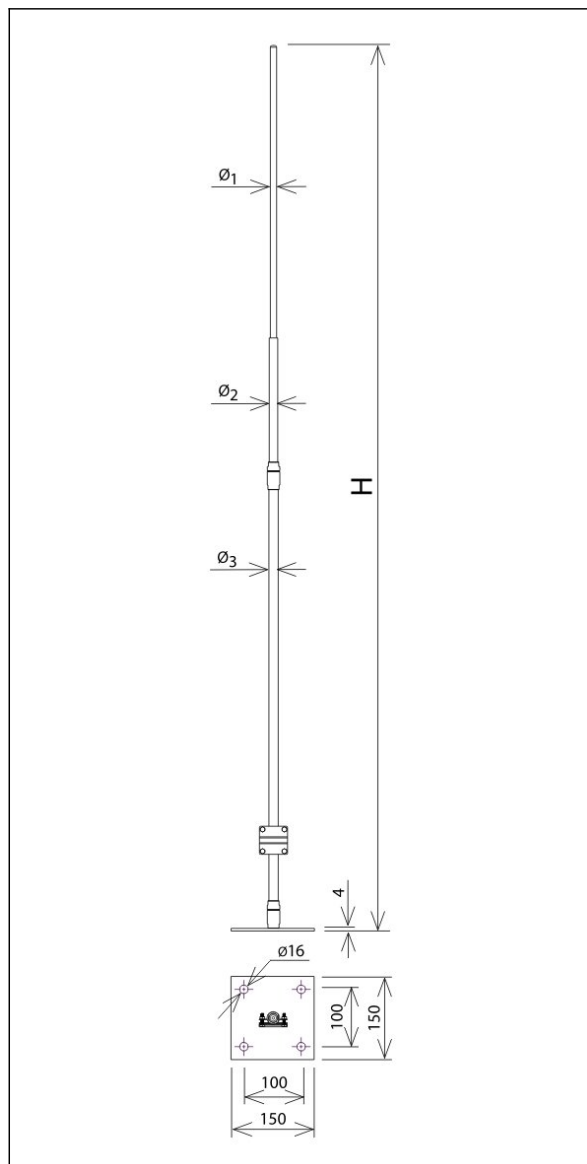

#### WERSJA MATERIAŁOWA: /OG/


stal ocynkowana  
ogniowo

#### OPIS:

Służą do ochrony urządzeń narażonych na bezpośrednie działanie prądu pioruna.

Zawsze oferowane są w komplecie z osprzętem: złącze do odrowadzenia prądu pioruna.

**MONTAŻ:** poprzez przykręcenie podstawy masztu do podkonstrukcji.



#### ZAŁECAMY:

stosowanie śruby regulacyjnej AN-80R pionującej iglicę masztu w zakresie do 6°.

[Link do produktu: AN-80R](#)

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| symbol               | H196064                    |
| typ                  | AN-80HS/OG/                |
| H (mm)               | 2500                       |
| Ø1 (mm)              | 10                         |
| Ø2 (mm)              | ---                        |
| Ø3 (mm)              | 18                         |
| wymiar przewodu (mm) | Ø8 - Ø10                   |
| wersja materiałowa   | stal ocynkowana<br>ogniowo |