


KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

MASZTY - IGLICE - PRZEWÓD W IZOLACJI WYSOKONAPIĘCIOWEJ MASZTY PRZYKRĘCANE DO PODKONSTRUKCJI prętowe

H196056

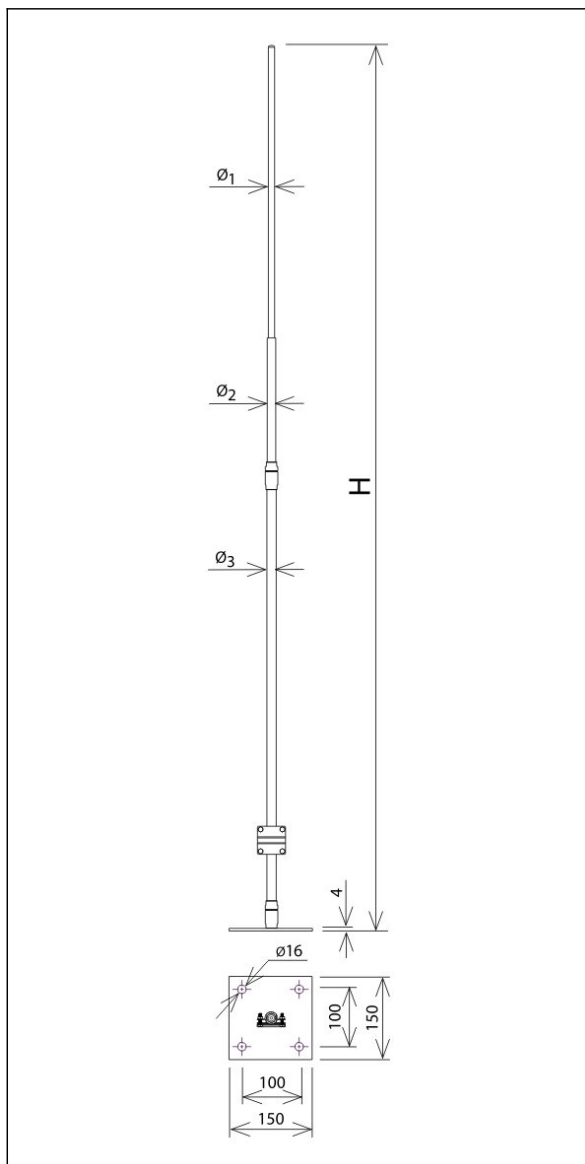

WERSJA MATERIAŁOWA: /OG/


stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Służą do ochrony urządzeń narażonych na bezpośrednie działanie prądu pioruna.

Zawsze oferowane są w komplecie z osprzętem: złącze do odrowadzenia prądu pioruna.

MONTAŻ: poprzez przykręcenie podstawy masztu do podkonstrukcji.



ZAŁECAMY:

stosowanie śruby regulacyjnej AN-80R pionującej iglicę masztu w zakresie do 6°.

[Link do produktu: AN-80R](#)

symbol	H196056
typ	AN-80GS/OG/
H (mm)	4000
Ø1 (mm)	10
Ø2 (mm)	16
Ø3 (mm)	18
wymiar przewodu (mm)	Ø8 - Ø10
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo